


Standardinstallation för maximal värme Polar 300LS2

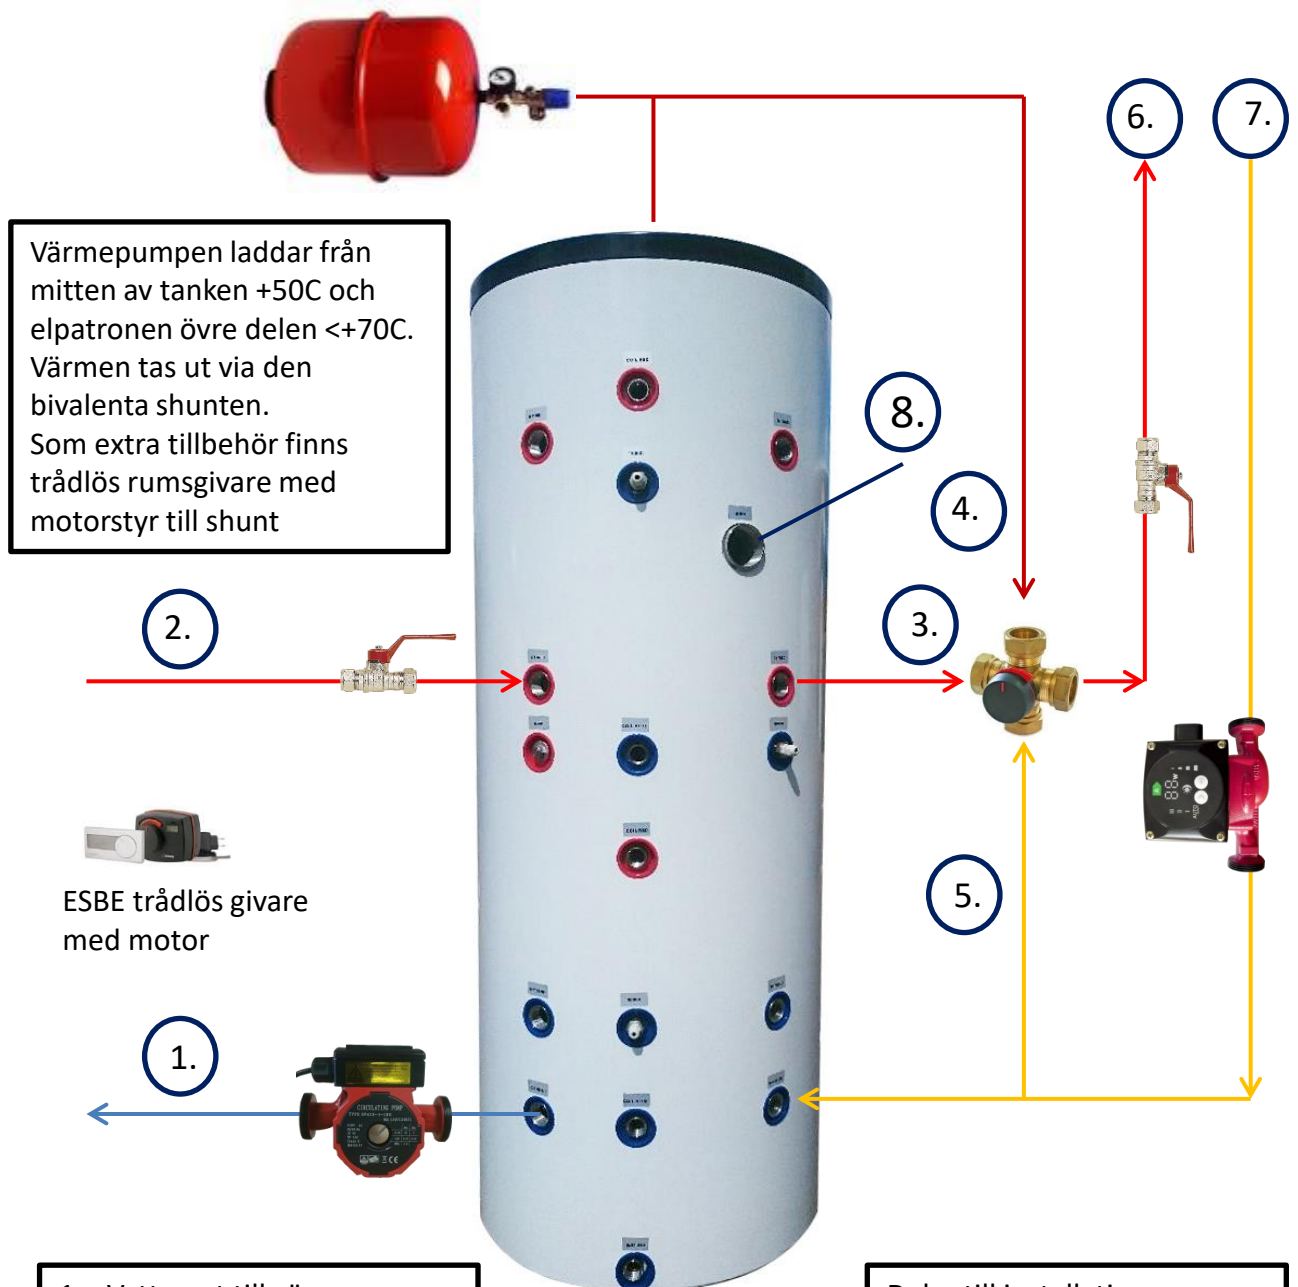

1. Vatten ut till värmepump
2. Vatten från värmepump
3. Mellanvarmt vatten
4. Varmast vatten
5. Retur från värmesystem
6. Tilllopp värmesystem
7. Retur värmesystem
8. Elpatron 4,5-6Kw

Delar till installation

1. 2st cirkulationspumpar
2. Bivalent shunt
3. Avstängningsventiler
4. Expansionskärl 18-25L
5. Elpatron 4,5-6Kw
6. Vvs-kopplingar
7. Dräneringsventil